DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RMS

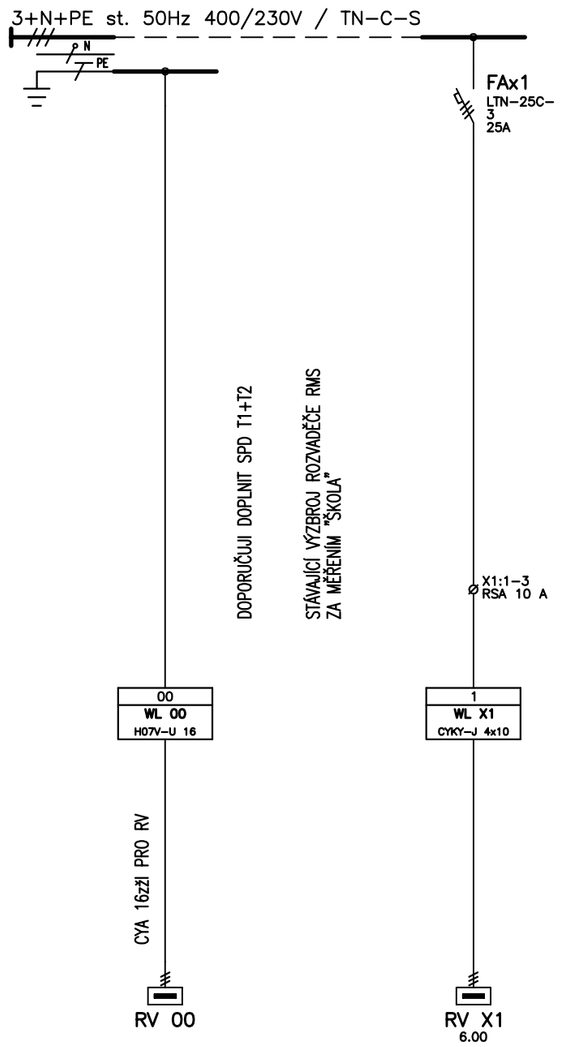

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R1

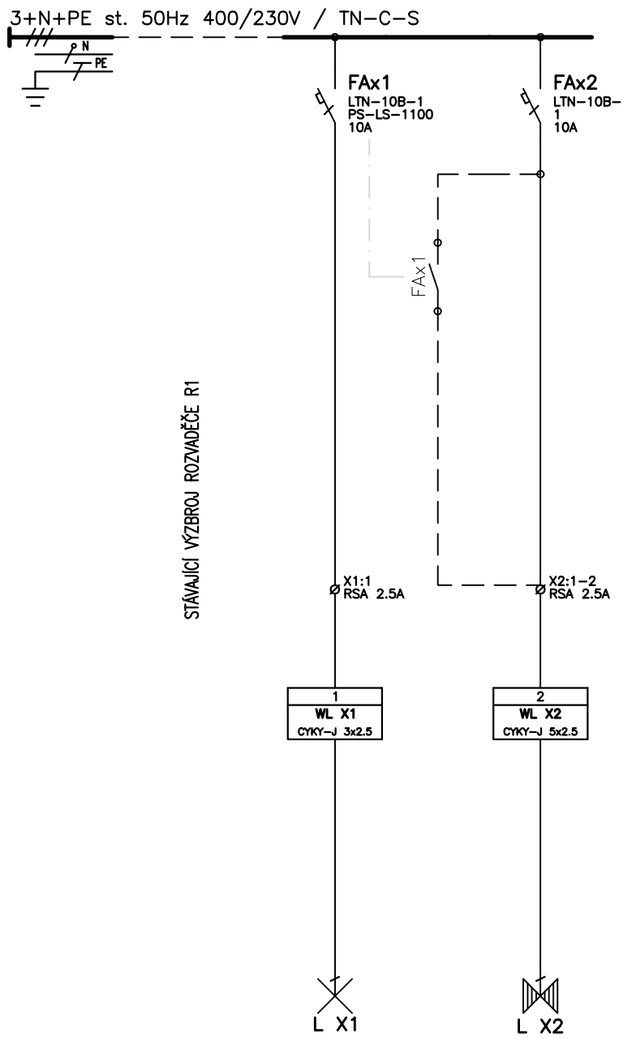

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R4

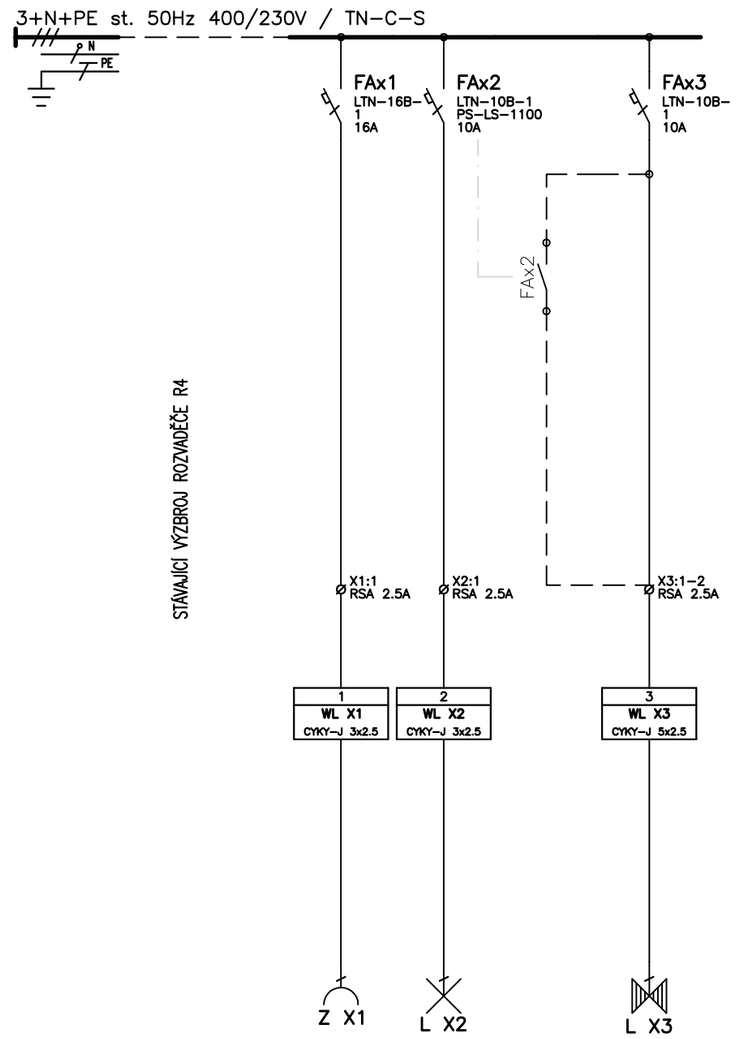

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R6

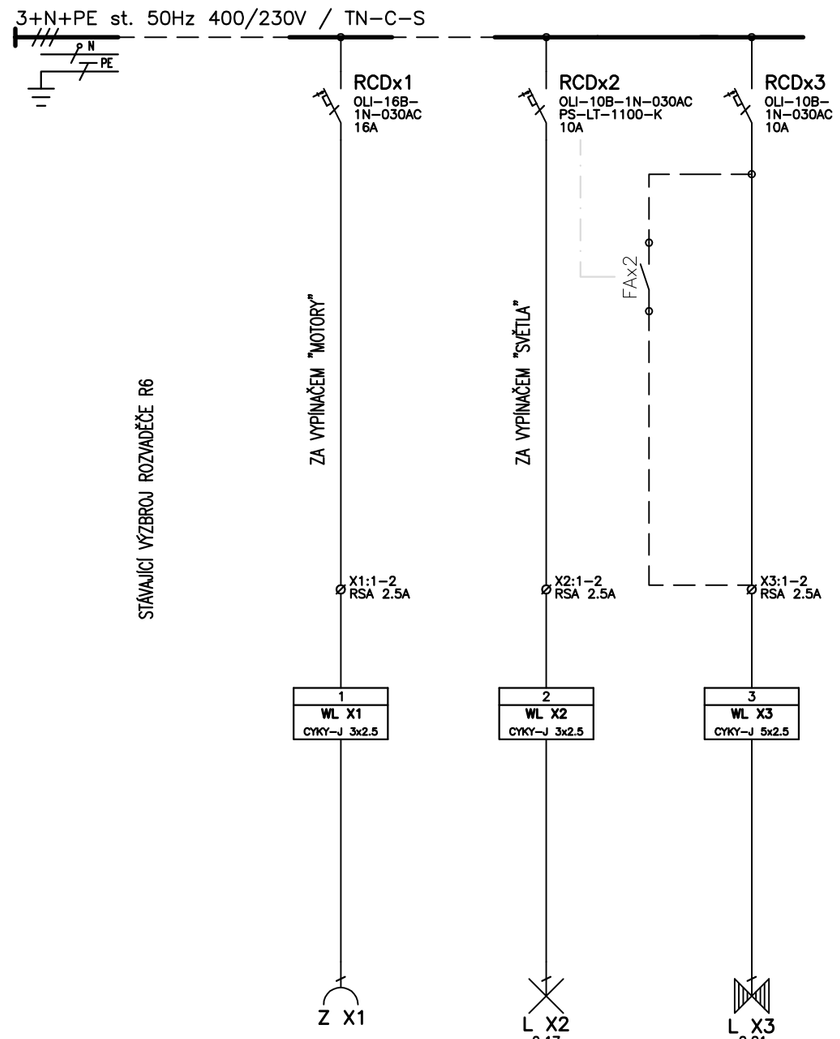

PLATÍ PRO ROZVADĚČE R1, R4, R6

SCHÉMA ZAPOJENÍ SVORKOVNICE NO:

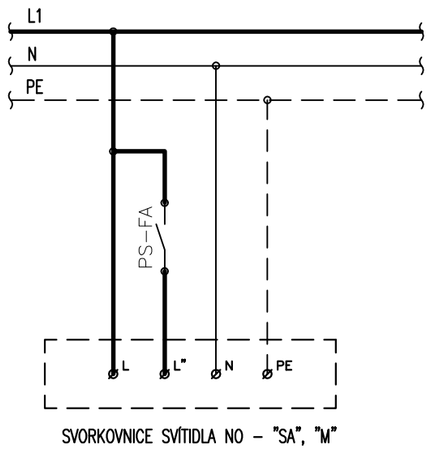

SVORKOVNICE SVÍTIDLA NO - "SA", "M"

PS-FA - POMOCNÝ SPÍNAČ JISTIČE OSVĚTLENÍ V DANÉM PROSTORU SPÍNÁ PŘI VYBAVENÍ (VYPNUTÍ) JISTIČE/CHRÁNIČE

ROZVODĚČ RMS - STÁVAJÍCÍ, SKŘÍŇOVÝ, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU
ROZVADĚČE R1, R4, R6 - STÁVAJÍCÍ, OCELOPLECHOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, NA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH

DOPLNIT VÝZBROJ, UPRAVIT KRYTY (POPŘÍPADĚ VYMĚNIT), POPSAT, ZAKRESLIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ!!!

ZNAČENÍ VÝVODŮ JE POUZE PRO ÚČELY TÉTO DOKUMENTACE! OZNAČIT DLE MÍSTNÍCH ZVYKLOSTÍ!

VYPRACOVAL Viktor Králík	ODP.PROJ.PROFESE Viktor Králík	KONTROLOVAL Ing. Zubatý	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Roman Zubatý
OKRES: Olomoucký		OBEC: Přovice	
INVESTOR: Obec Přovice, Přovice 187, 783 12			

Viktor Králík
projekce elektro
IČO: 699 09 431
Sladkovského 1b
Olomouc, 772 00
ČKAIT: 1201699
www.firma-vk.eu

Bezbariérovost školy Přovice – přístavba výtahu
Přovice 192, pac. č. st. 226, k.ú. Přovice
D.1.4.g. – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

FORMAT	4 A4
DATUM	17.01.2017
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO	1:1
ZAK.ČÍSLO:	VK-PD-002.17

Doplnění rozvaděčů RMS, R1, R4, R6

ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
VK-PD-002.17	D.1.4.g.2.7